

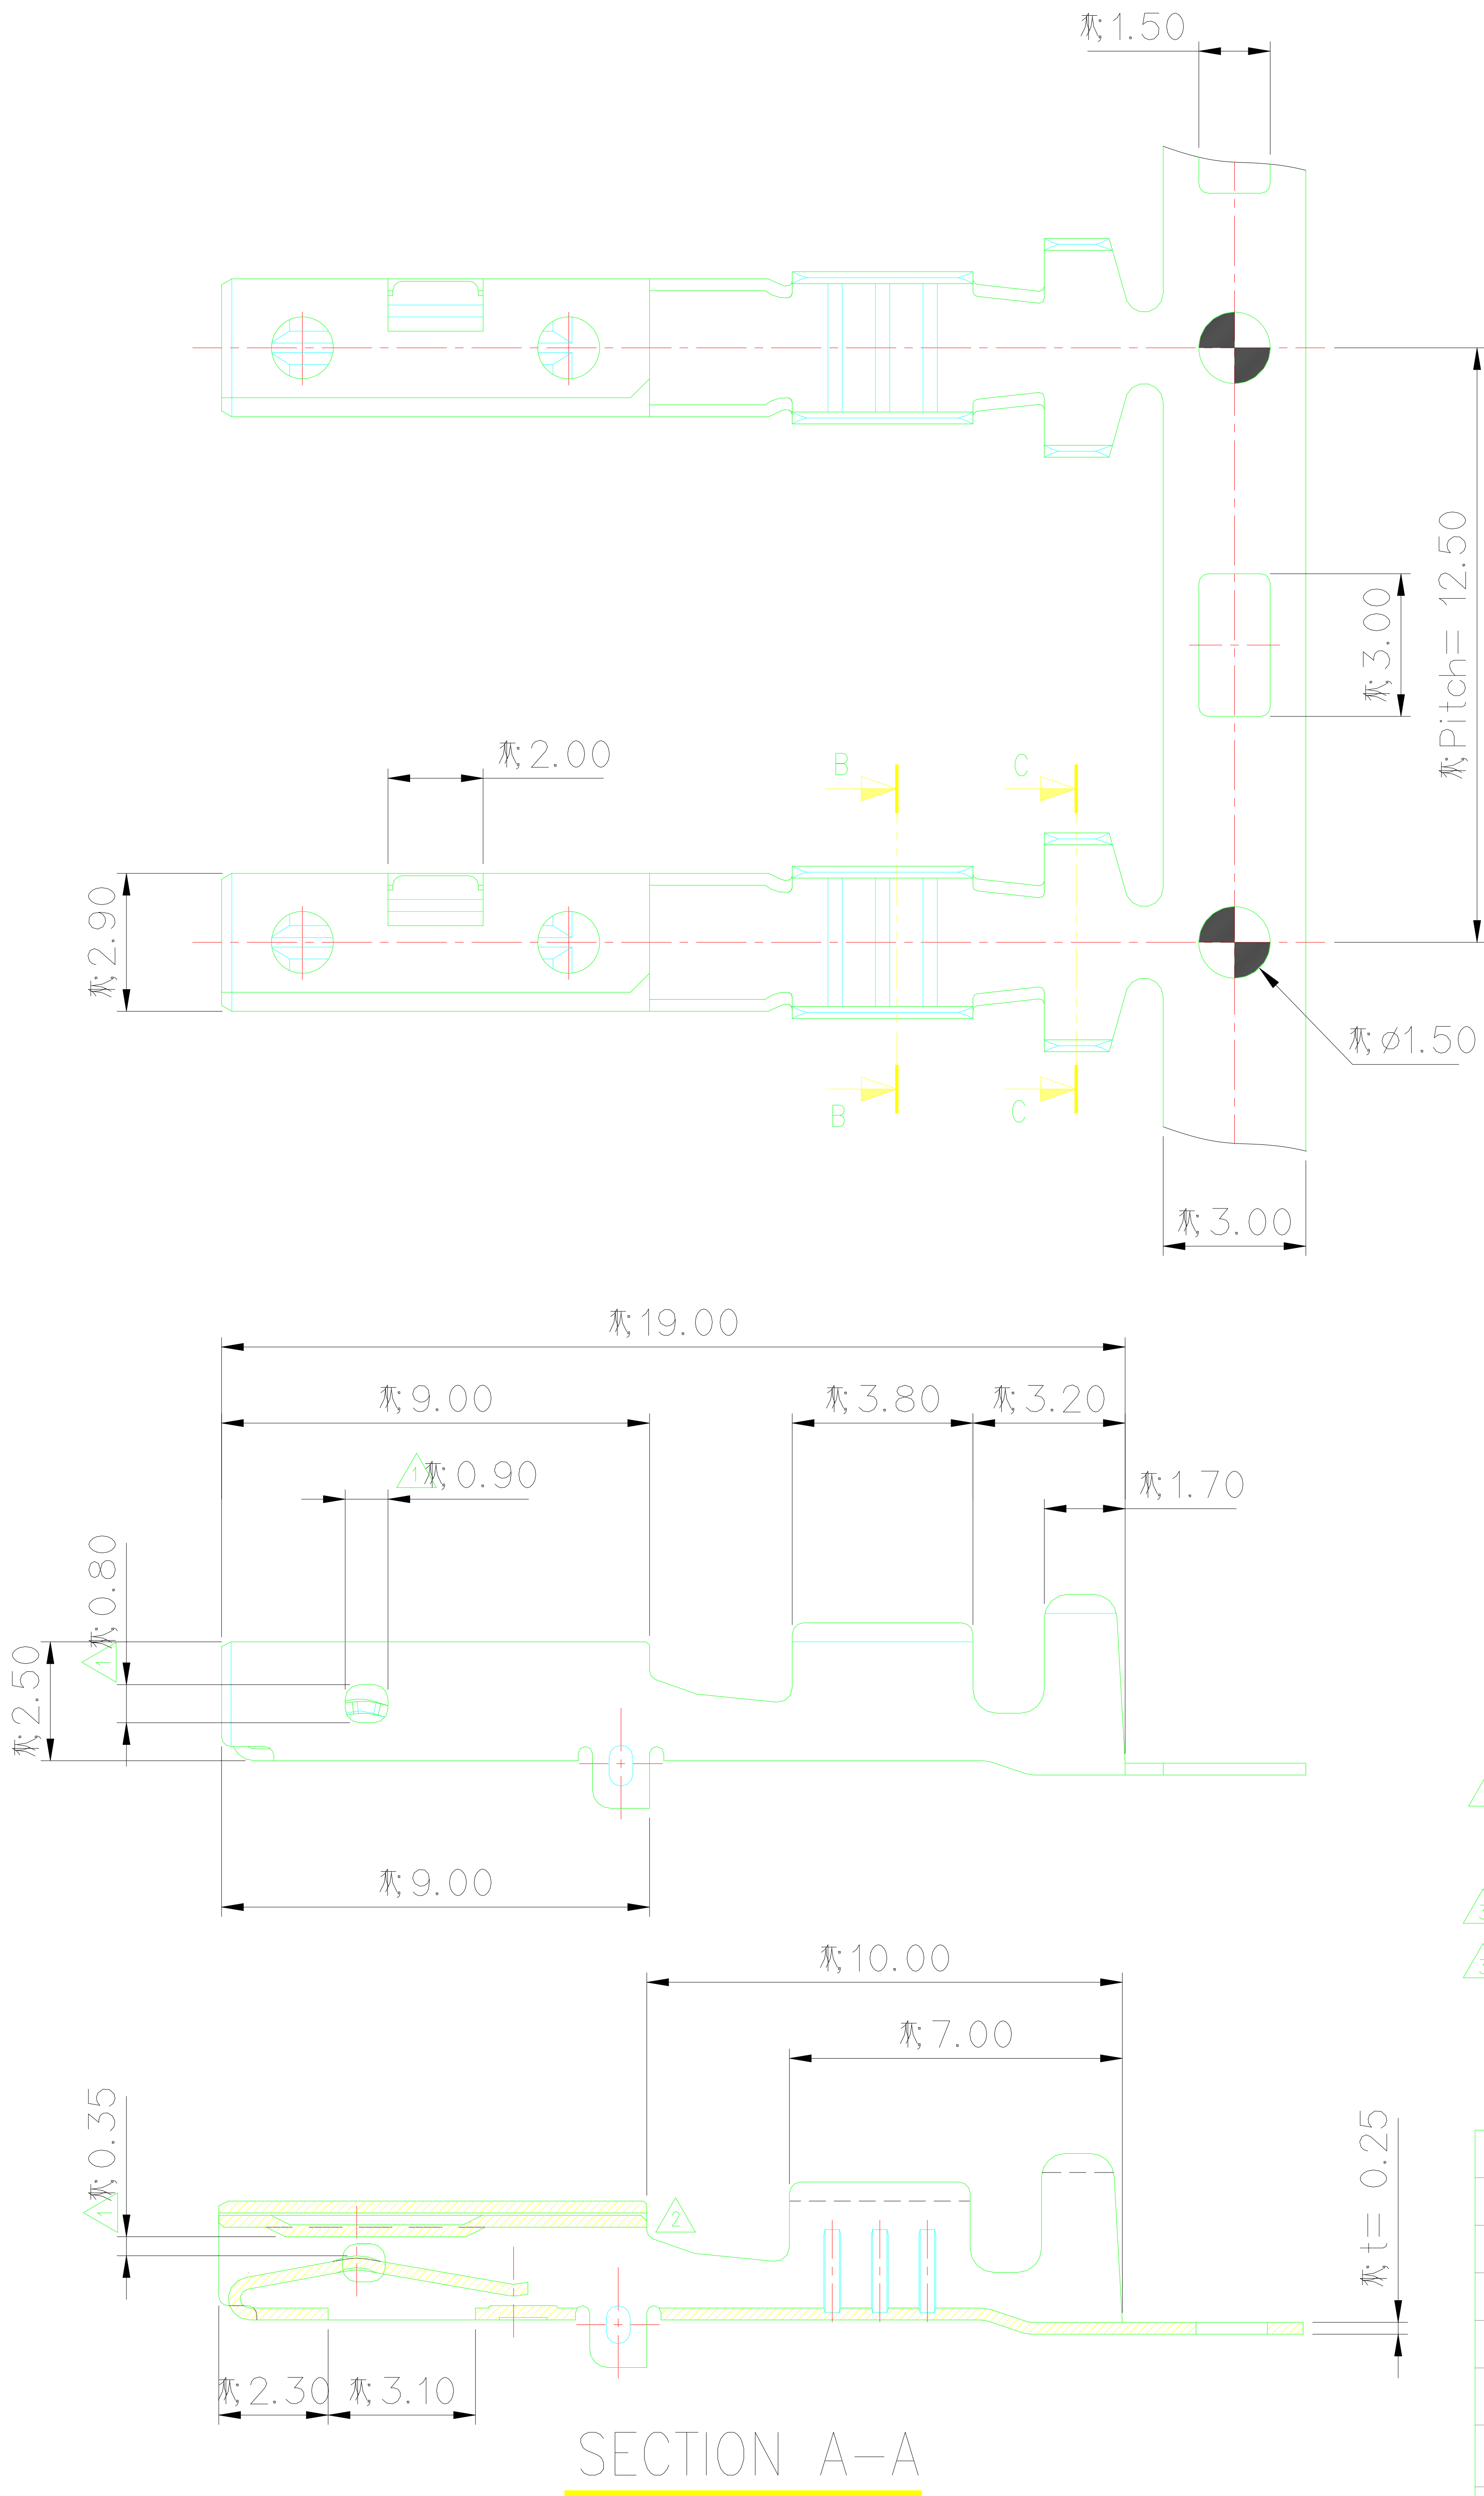
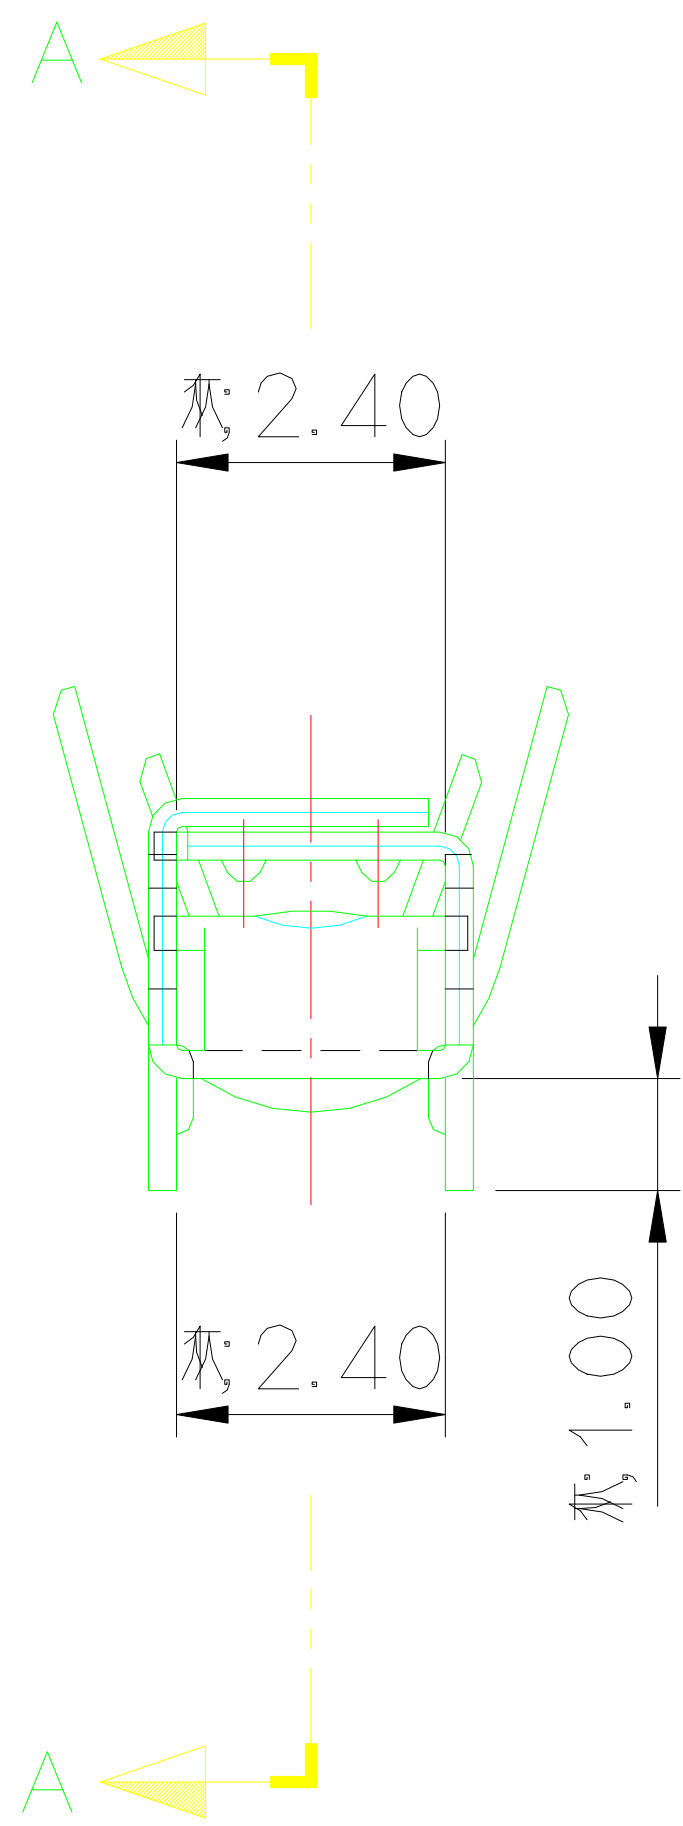
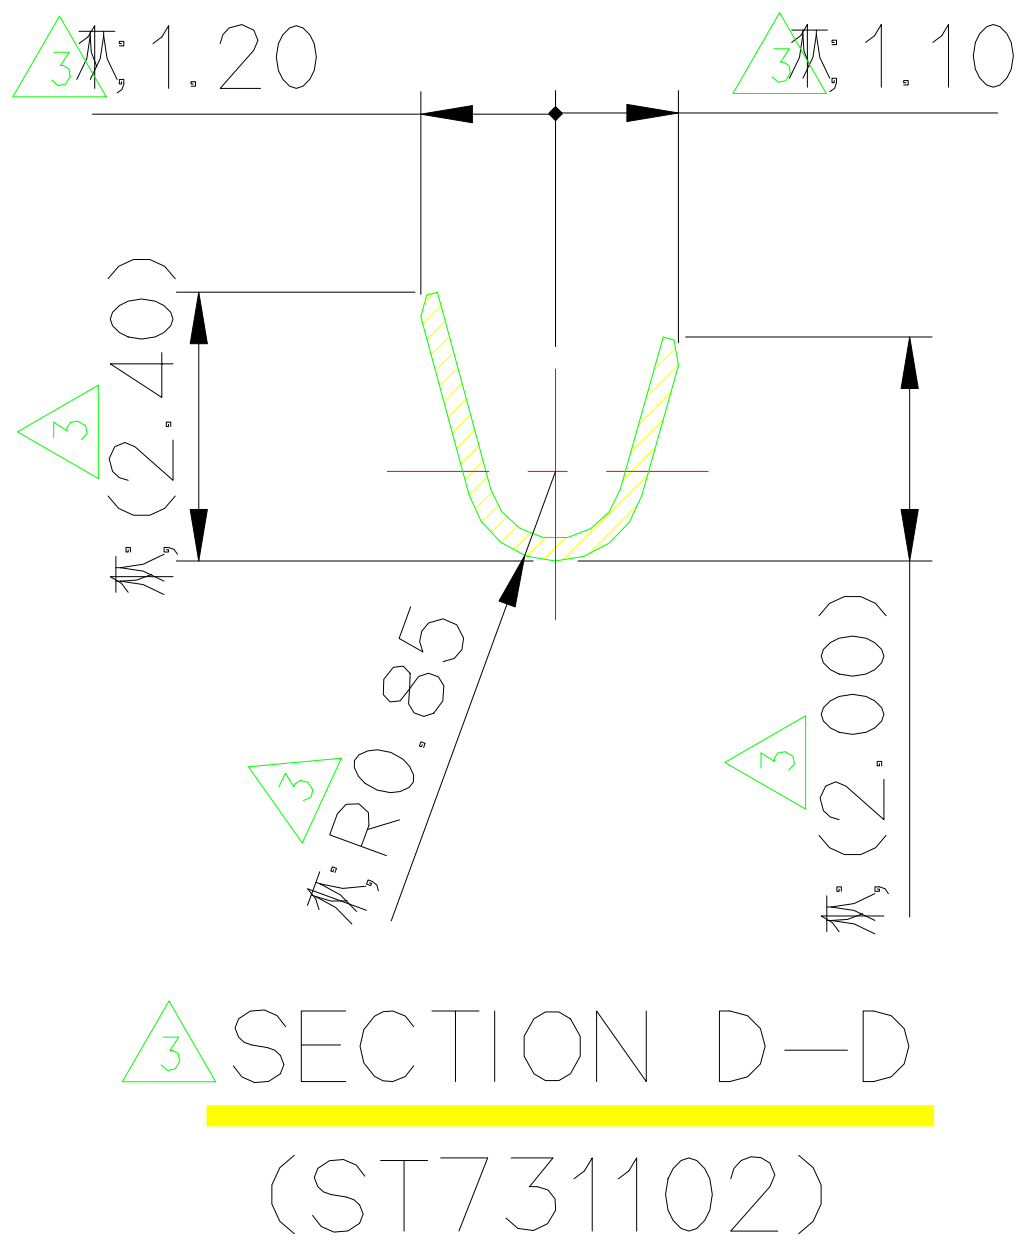
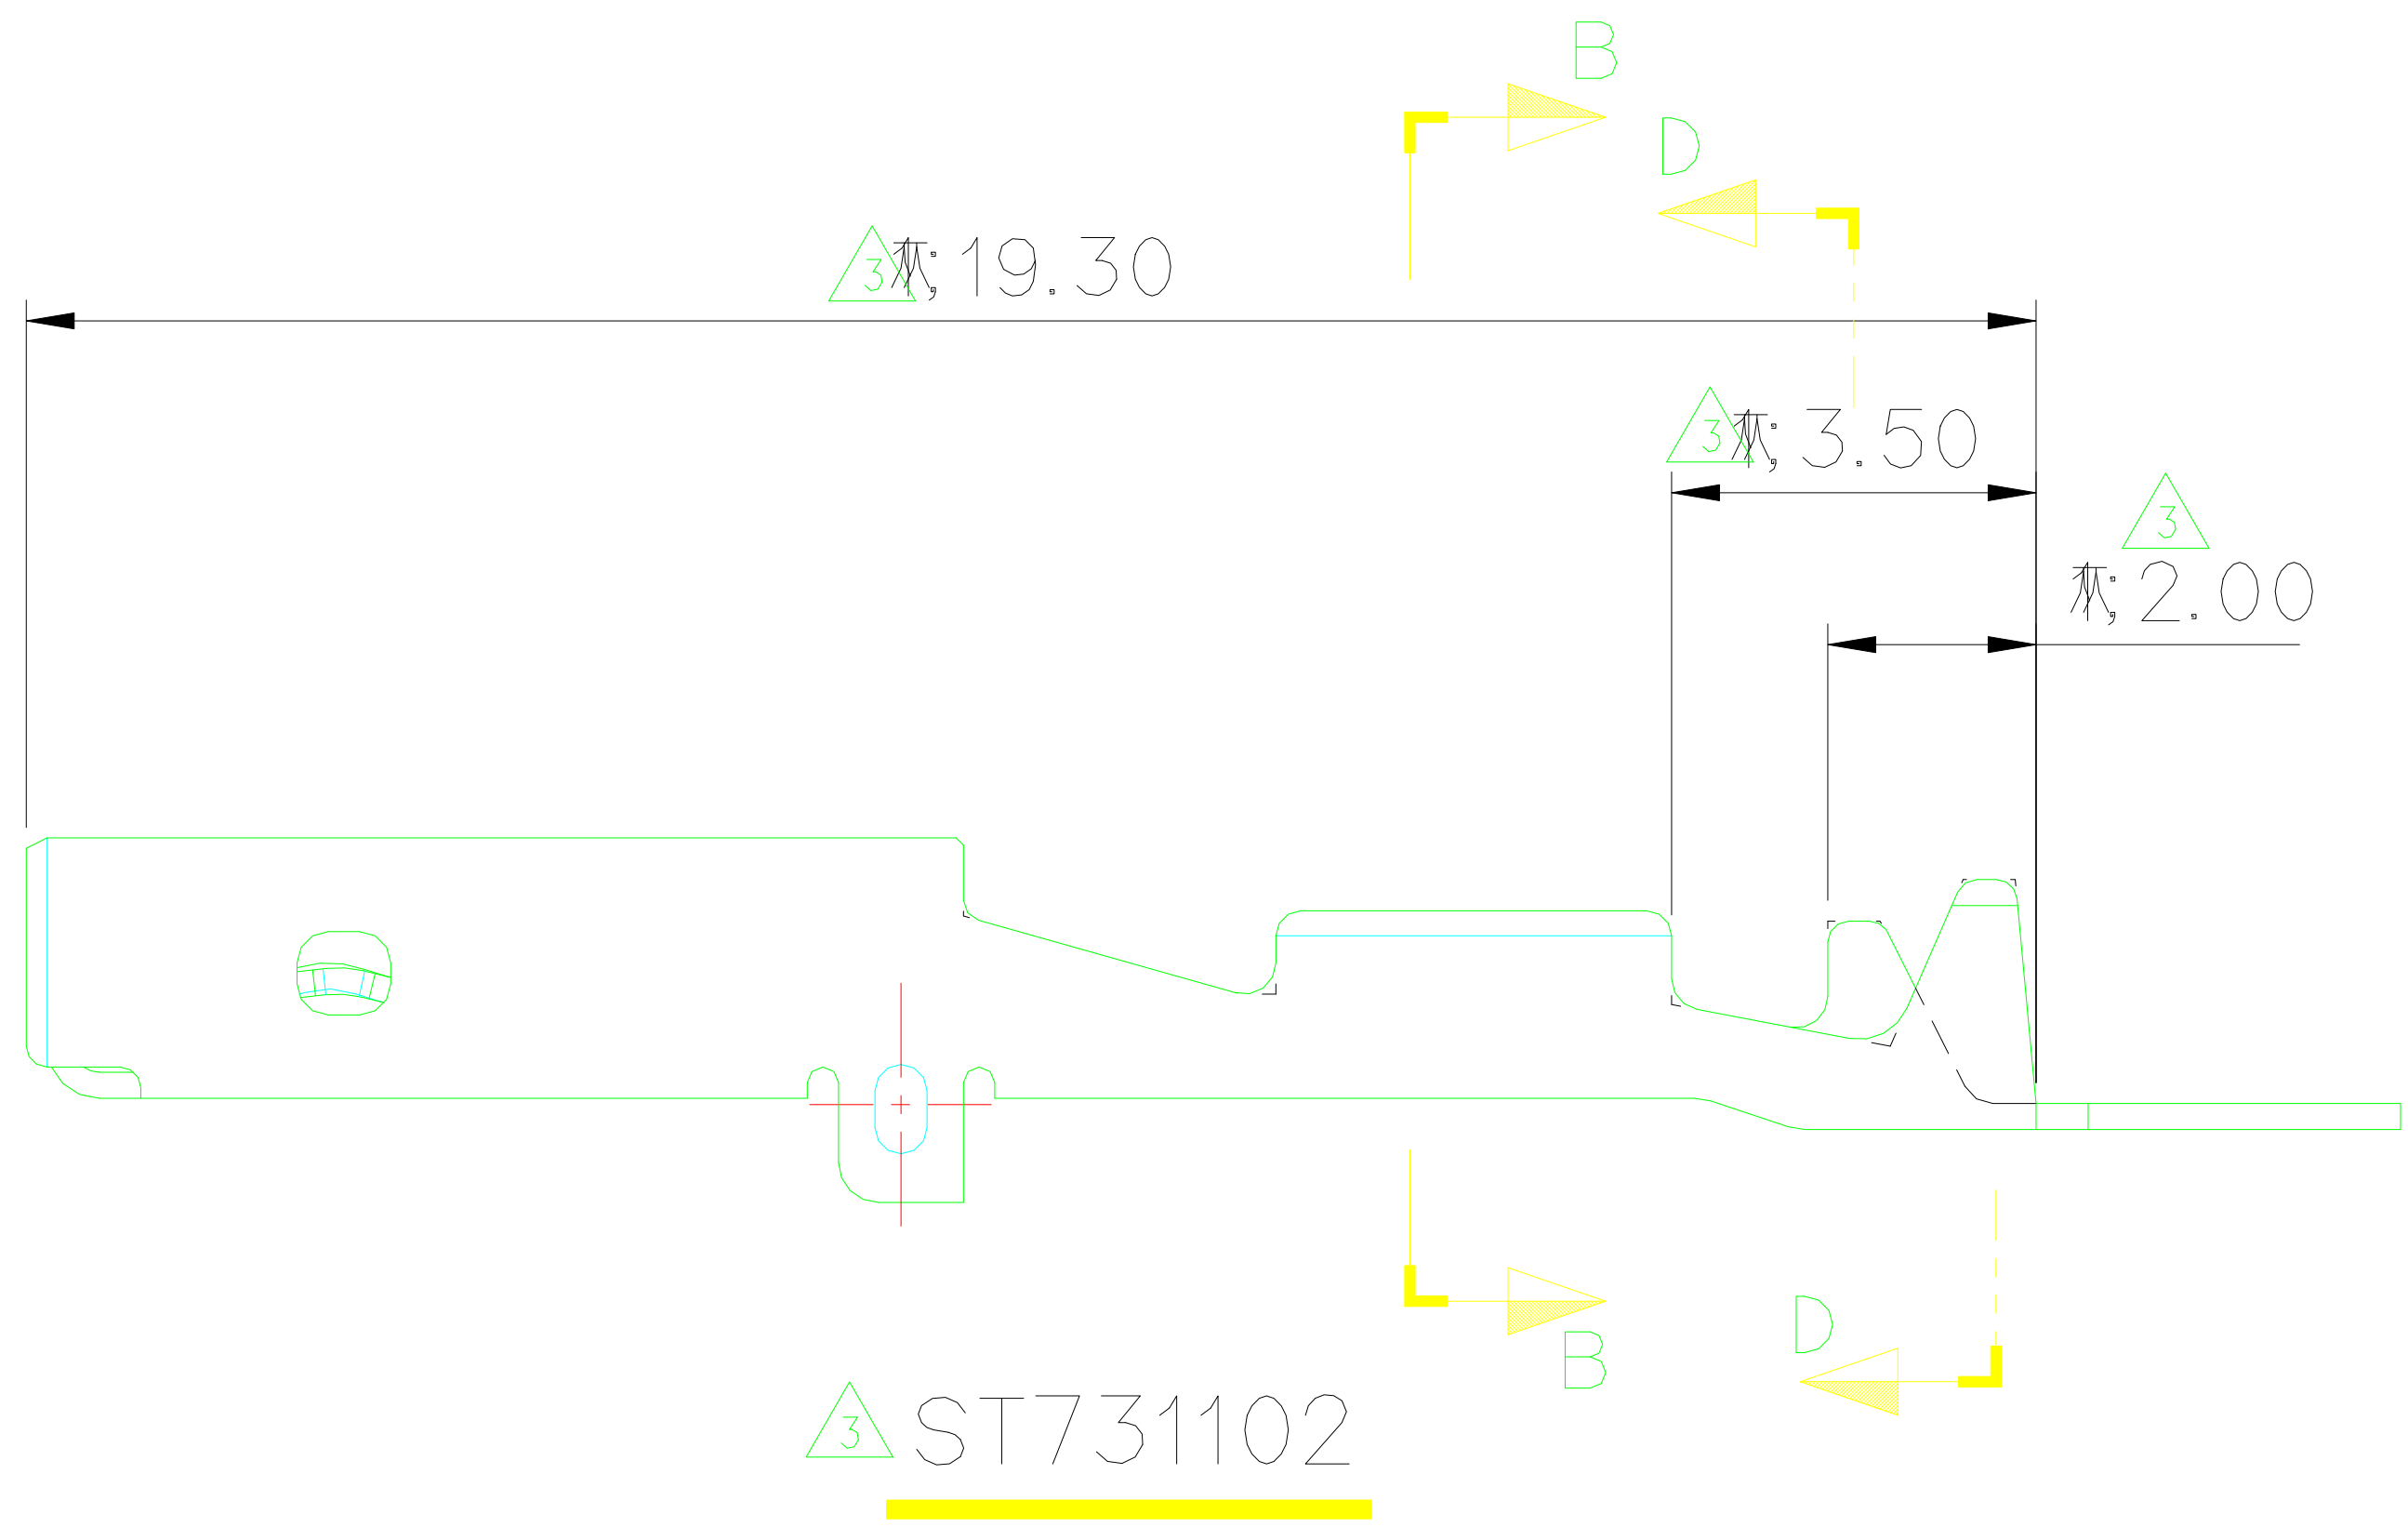


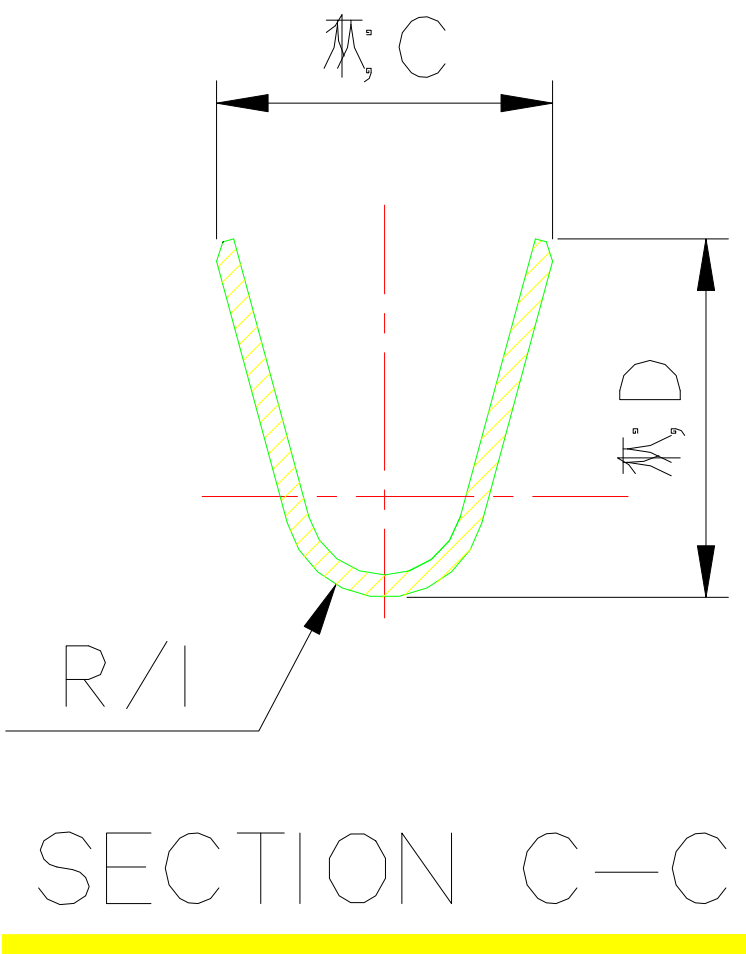

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	±30°	0.10	

PART NO. \ BARREL	WIRE RANGE (mm ²)	WIRE BARREL			INSULATION BARREL		
		A	B	R/W	C	D	R/I
△ ST731102 (SS)	CHFUS 0.13~0.22 AVSS 0.22	1.9	1.8	0.6	—	—	—
ST730775 (S)	AVSS 0.3 — 0.5	2.4	2.3	0.75	3.6	3.3	1.5
ST730776 (M)	AVSS 0.85 — 1.25	3.2	2.9	1.0	4.6	3.8	1.75
ST730777 (L)	AVSS 2.0	4.3	4.1	1.3	4.6	3.9	1.8

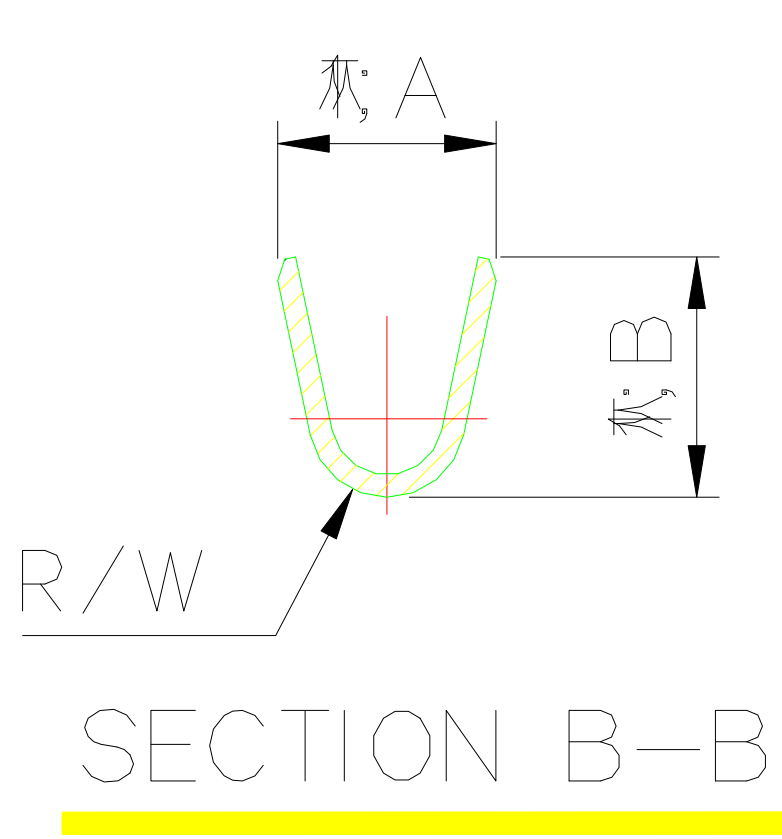

주 기

- △1. TERMINAL 삽.발거력: IN,OUT 초기: 0.50kgf이하
OUT(10회): 0.25kgf이상
- △2. 적용MALE TERMINAL: ST740672, -673, -674, ST741101
- △3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.



					MATERIAL	Copper Alloy	KET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
					FINISH	Pre-Tin	
△ 3	설계시양 변경(S080050)근거 사양추가	YSW		08.04.04	WIRE RANGE		CLASS .090
△ 2	시방 변경(S050263)에 따른 형상 변경	YSW		2005.11.14	INSULATION		TYPE
△ 1	GAP 규격 및 TENTION규격 변경	?		2002.8.08			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 5/1
DR.	WON. 2000.6.24	CHK.			6.24	SEE TABLE	PART NO. ST730775, 776, 777 △ 3ST731102
CHK.		APP.			6.24	PART NAME	ASC FEMALE TERMINAL